


GRAD IVANEC

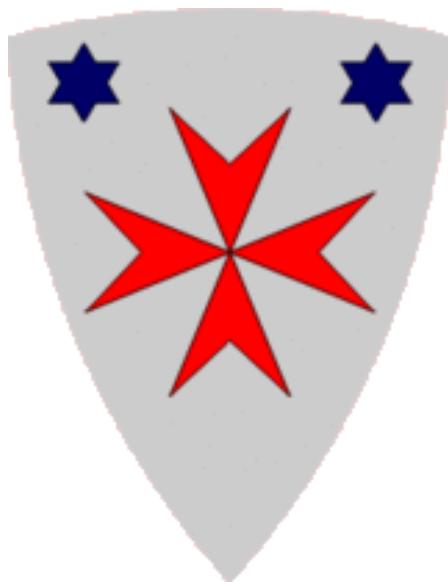

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

1933-659-1-19-PZP

Ivanec, veljača 2020.

Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA – VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC
Trg hrvatskih Ivanovaca 9b
42 240 Ivanec

Izvršitelj: Eko - monitoring d.o.o.
Kućanska 15
42 000 Varaždin

Stručni tim za izradu:

| | |
|--|--|
| Krešimir Huljak, dipl.ing.stroj. | - voditelj tima <i>Hugo Ć</i> |
| Tomislav Kraljić, dipl.ing.geoteh. | - član <i>T. Kraljić</i> |
| Mladen Skomrak, dipl.ing.sig. | - član <i>M. Skomrak</i> |
| Valentino Vočanec, struc.spec.ing.sec. | - član, viši vatrogasni časnik <i>V. Vočanec</i> |

Dokumentacija broj: 1993-659-1-19-PZP

Datum izrade: veljača 2020.



SADRŽAJ

| | |
|--|----|
| A) TEKSTUALNI DIO PLANA..... | 5 |
| 1. Uvod..... | 5 |
| 2. Značajke požarnog područja | 6 |
| 3. Vatrogasne postrojbe..... | 8 |
| 3.1. Središnja vatrogasna postrojba..... | 8 |
| 3.1. Ostale vatrogasne postrojbe | 9 |
| 4. Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara | 12 |
| 5. Odgovorne osobe u vatrogastvu koje se ovisno o potrebi uključuju u vatrogasne intervencije na području grada | 15 |
| 6. Sustav subordinacije i zapovijedanja u vatrogasnim intervencijama | 16 |
| 6.1. Javne ovlasti vatrogasne postrojbe utvrđene Planom zaštite od požara..... | 17 |
| 7. Način pozivanja i uključivanja distributera energenata, vodoopskrbe i ostalih službi u akciju gašenje požara | 18 |
| 8. Uključivanje fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju komunalne poslove u akciju gašenja požara..... | 20 |
| 9. Uključivanje službi za pružanje hitne medicinske pomoći u akciju gašenje požara | 21 |
| 10. Uključivanje službi ili poduzeća te odgovorne osobe za opskrbu hranom i vodom u akciju gašenje požara | 21 |
| 11. Način zamjene vatrogasnih postrojbi s novim postrojbama na gašenju požara | 22 |
| 12. Način uključivanja Hrvatske vojske na gašenju požara..... | 23 |
| 13. Slučajevi kada se i koji gradski čelnici upoznaju s nastalim požarom | 23 |
| 14. Slučajevi kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne postrojbe izvan područja grada Ivanca..... | 24 |
| 15. Način i slučajevi uporabe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju osoba | 24 |
| 16. Nazivi građevina na kojima se može očekivati požar većih razmjera..... | 25 |
| 17. Nazivi građevina i drugih nekretnina u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, zapaljive, otrovne i druge opasne tvari | 26 |

| | |
|--|----|
| 18. Popis objekata razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara | 29 |
| 19. Obveze pohrane i ažuriranja plana zaštite od požara | 30 |
| 20. Obveze opremanja vatrogasnih postrojbi | 31 |
| B. GRAFIČKI DIO PLANA..... | 32 |

Popis slika:

| | |
|---|----|
| Slika 1. Podjela grada Ivanca na naselja | 6 |
| Slika 2. Shema uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi | 14 |

Popis tablica:

| | |
|---|----|
| Tablica 1. Pregled naselja i broja stanovnika u gradu Ivancu | 7 |
| Tablica 2. Tehnička opremljenost i područje odgovornosti središnjeg vatrogasnog društva | 8 |
| Tablica 3. Tehnička opremljenost i područje djelovanje ostalih vatrogasnih društava | 10 |
| Tablica 4. Kontakt vatrogasnih društva na području grada koja nisu utvrđena kao središnja..... | 15 |
| Tablica 5. Pravne osobe koje se pozivaju u slučaju potrebe za radnom mehanizacijom | 20 |
| Tablica 6. Odgovorne osobe u slučaju požara u šumama u vlasništvu Hrvatskih šuma – UŠP Koprivnica, Šumarija Ivanec..... | 20 |
| Tablica 7. Kontakt brojevi hitne medicinske pomoći | 21 |
| Tablica 8. Pravne i fizičke osobe zadužene za osiguranje hrane i pića za potrebe vatrogasne intervencije..... | 21 |
| Tablica 9. Kontakt podaci o gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika Grada Ivanca | 23 |
| Tablica 10. Pravne osobe povećane ugroženosti od požara..... | 25 |
| Tablica 11. Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina | 26 |
| Tablica 12. Pravne osobe svrstane u II. kategoriju zaštite od požara..... | 29 |

A) TEKSTUALNI DIO PLANA

1. Uvod

Plan zaštite od požara za područje Grada Ivana izrađen je sukladno *Zakonu o zaštiti od požara* (NN 92/10), *Pravilniku o planu zaštite od požara* (NN 51/12) te Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Ivanec (1993-659-1-19-PUP).


Sukladno članku 13. *Zakona o zaštiti od požara* (NN 92/10) propisano je da je predstavničko tijelo Grada u cilju praćenja izvršenja Plana zaštite od požara, najmanje jednom tijekom godine dužno preispitati njegov sadržaj i ocijeniti usklađenost Plana s novonastalim uvjetima (urbanističkim, graditeljskim, promjenom namjene građevine i sl.) i pratiti dinamiku realizacije i finansijskih sredstava planiranih za zaštitu od požara i drugih elementarnih nepogoda.

2. Značajke požarnog područja

Grad Ivanec nalazi se u sastavu Varaždinske županije u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Jedan je od šest gradova na području Varaždinske županije te najrazvijenije gospodarsko, političko i kulturno središte jugozapadno od Varaždina.

Grad Ivanec prostire se na sjeveru uz dolinu gornjeg toka rijeke Bednje s pritocima, dok je južni dio omeđen obroncima planine Ivančice. Nadmorska visina kreće se od 200 m pa sve do 1061 metara nadmorske visine. Obzirom na planinski masiv Ivančice šumski dio je prometno relativno nepristupačni.

Površina Grada Ivanca iznosi 96,10 km², odnosno 7,6% ukupne površine Varaždinske županije koja iznosi 1.262 km², te je prostorno drugi najveći grad u županiji. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u gradu Ivancu živi ukupno 13.758 stanovnika u 29 naselja.

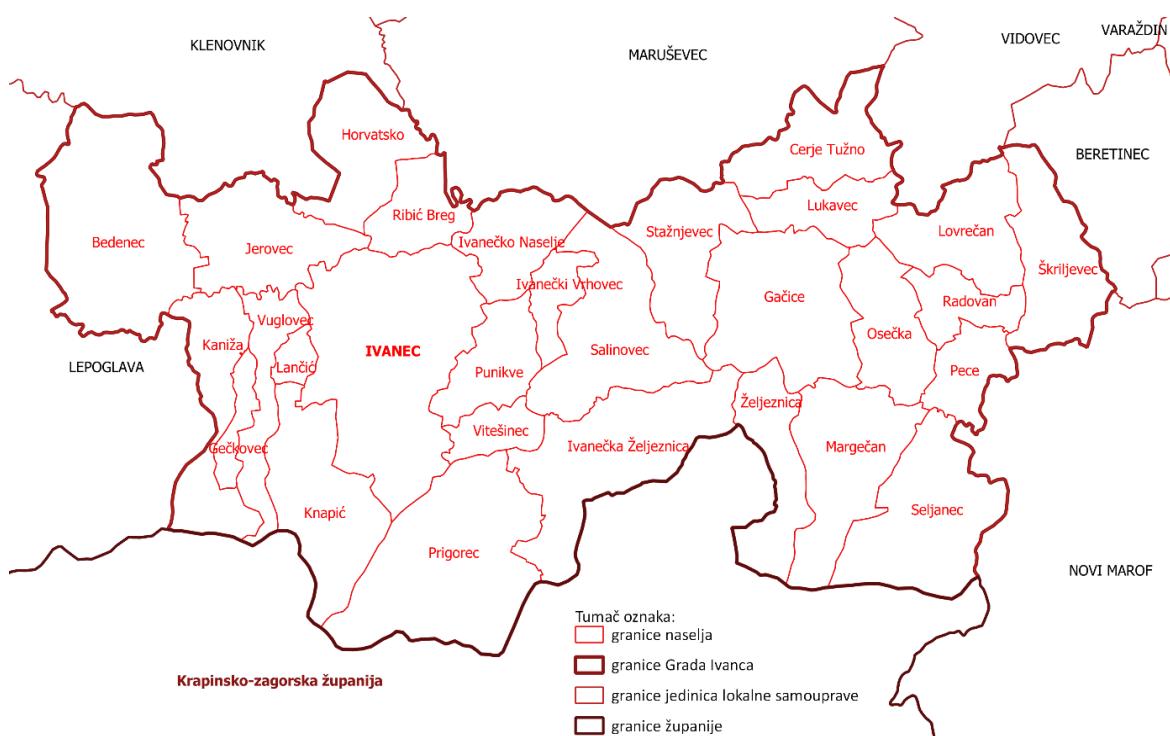

Slika 1. Podjela grada Ivanca na naselja

Najveći broj stanovnika s predmetnog područja živi u naselju Ivanec i broji 5.234 stanovnika, odnosno 38,04% ukupnog stanovništva Grada. Slijedi naselje Jerovec s 827 stanovnika (6,01%), i naselje Bedenec s 732 stanovnika (5,32%). U preostalih 26 naselja stanuje 50,63% ukupnog broja stanovnika grada Ivanca, dok najmanji broj stanuje u naselju Knapić, svega 62 stanovnika.

Tablica 1. Pregled naselja i broja stanovnika u gradu Ivancu

| Naselje | Broj stanovnika (popis 2011.) | Postotak (%) | Površina (km ²) | Gustoća (st./km ²) |
|---------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Bedenec | 732 | 5,3 | 6,95 | 105,32 |
| Cerje Tužno | 182 | 1,3 | 3,08 | 59,09 |
| Gačice | 355 | 2,6 | 5,20 | 68,27 |
| Gečkovec | 116 | 0,8 | 0,78 | 148,72 |
| Horvatsko | 173 | 1,3 | 3,16 | 54,75 |
| Ivanec | 5.234 | 38,0 | 8,73 | 599,54 |
| Ivanečka Željeznica | 253 | 1,8 | 5,83 | 43,40 |
| Ivanečki Vrhovec | 307 | 2,2 | 1,06 | 289,62 |
| Ivanečko Naselje | 237 | 1,7 | 2,31 | 102,60 |
| Jerovec | 827 | 6,0 | 3,63 | 227,82 |
| Kaniža | 287 | 2,1 | 2,97 | 96,63 |
| Knapić | 62 | 0,5 | 4,23 | 14,66 |
| Lančić | 299 | 2,2 | 0,49 | 610,20 |
| Lovrečan | 490 | 3,6 | 3,16 | 155,06 |
| Lukavec | 141 | 1,0 | 1,90 | 74,21 |
| Margečan | 384 | 2,8 | 4,22 | 90,96 |
| Osečka | 220 | 1,6 | 2,68 | 82,09 |
| Pece | 81 | 0,6 | 1,56 | 51,92 |
| Prigorec | 531 | 3,9 | 6,85 | 77,52 |
| Punikve | 445 | 3,2 | 2,12 | 209,91 |
| Radovan | 372 | 2,7 | 1,43 | 260,14 |
| Ribić Breg | 145 | 1,1 | 1,80 | 80,56 |
| Salinovec | 512 | 3,7 | 4,76 | 107,56 |
| Seljanec | 223 | 1,6 | 4,86 | 45,88 |
| Stažnjevec | 340 | 2,5 | 3,25 | 104,62 |
| Škriljevec | 247 | 1,8 | 3,47 | 71,18 |
| Vitešinec | 96 | 0,7 | 1,09 | 88,07 |
| Vuglovec | 333 | 2,4 | 1,95 | 170,77 |
| Željeznica | 134 | 1,0 | 2,58 | 51,94 |
| UKUPNO | 13.758 | 100 | 96,10 | 143,16 |

Klimatska obilježja

Grad Ivanec pripada području umjereno tople kišne klime s toplim ljetom, bez izrazito suhog razdoblja. Srednja temperatura najtoplijeg mjeseca u godini niža je od 22°C, uz to bar četiri uzastopna mjeseca imaju srednju temperaturu višu od 10°C, a maksimalne oborine su u toplom dijelu godine.

3. Vatrogasne postrojbe

Na području Grada Ivanca djeluje Vatrogasna zajednica grada Ivanca (u dalnjem tekstu VZG Ivanec) u koju su uključena dobrovoljna vatrogasna društva Bedenec, Gaćice, Margečan, Ivanec, Radovan i Salinovec. Područje je temeljem procjene ugroženosti od požar i tehnološke eksplozije podijeljeno na jedno područje odgovornosti s jednim središnjim društvom, DVD-om Ivanec.

3.1. Središnja vatrogasna postrojba

Ovim Planom zaštite od požara kao središnje vatrogasno društvo utvrđuje se DVD Ivanec:

Tablica 2. Tehnička opremljenost i područje odgovornosti središnjeg vatrogasnog društva

| DVD IVANEC | | Dom i spremište se nalazi na adresi Vladimira Nazora 8, 42 240 Ivanec. DVD Ivanec posjeduje 3 grijane garaže u kojima se nalaze vatrogasna vozila. Kombi vozilo nije u grijanoj garaži. | | | | | |
|---|------------|---|-------------|-----------------------|-------------------------|---------|------------|
| broj operativnih vatrogasaca | | 28 | | | | | |
| područje odgovornosti | | ukupno područje Grada | | | | | |
| površina požarnog područja | | 96,10 km ² | | | | | |
| područje djelovanja | | ukupno područje Grada | | | | | |
| vatrogasno dežurstvo | | nema | | | | | |
| vatrogasna vozila | | | | | | | |
| TIP | PROIZVOĐAČ | GODIŠTE | BROJ MJESTA | PUMPA | SREDSTVO ZA GAŠENJE (l) | | NAPOMENA |
| | | | | | VODA | PJENILO | |
| NV | Iveco | 2007. | 6 + 1 | NH 20 | 3000 | 500 | |
| AC | Man | 2015. | 2 + 1 | NH 25 | 7 200 l | - | |
| AIL | Magirus | 1980. | 2 + 1 | - | - | - | domet 32 m |
| TV | Iveco * | 2003. | 6 + 1 | UHPS 100 - 40 | 1 000 | 50 | |
| ŠV | TAM 150 ** | 1989. | 1 + 1 | visokotlačna 40 - 200 | 2 200 | - | |
| KV | Ford | 2001. | 8 + 1 | - | - | - | |
| ZV | Steyr Puch | 1996. | 4 + 1 | - | - | - | |
| Napomena: | | | | | | | |
| * tehničko vozilo Iveco Daily ima spremnik vode od 1000 litara. S obzirom na karakteristike vatrogasne pumpe, vozilom se ne mogu gasiti veći požari u zatvorenom prostoru niti se može pretakati voda u drugo vozilo. | | | | | | | |
| ** šumsko vozilo TAM 150 ima ugrađenu visokotlačnu pumpu namijenjenu isključivo za gašenje požara na otvorenom prostoru te se ista ne može koristiti za gašenje požara u zatvorenom prostoru. | | | | | | | |

Središnje vatrogasno društvo mora posjedovati minimalno 20 operativnih vatrogasaca koji moraju biti opremljeni sukladno *Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN 31/11)*.

Minimalna potrebna opremljenost središnjeg vatrogasnog društva treba udovoljavati odredbama čl. 40. - 42. *Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstva vatrogasnih postrojbi (NN 43/95)*.

Prema članku 40. *Pravilnika*, DVD Ivanec mora imati najmanje:

- navalno vozilo – kom 1
- autocisternu – kom 1
- kombi vozilo – kom 1

Obzirom da na području odgovornosti postoji veći broj višeetažnih stambenih građevina s do 4 etaže DVD Ivanec mora biti opremljen i odgovarajućom autoljestvom od minimalno 32 metara sa svrhom spašavanja i gašenja požara na takvim objektima.

Minimum sredstava i opreme koju središnja vatrogasna postrojba mora posjedovati određena je u članku 41. i 42. *Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95)*.

Ostala oprema i tehnika DVD-a koja prelazi zahtjeve minimalnog opremanja prema popisu kvalitetna je dopuna koju treba zadržati. Vatrogasna oprema mora biti atestirana za uporabu, a njena ispravnost mora se periodički provjeravati.

3.1. Ostale vatrogasne postrojbe

Dobrovoljna vatrogasna društva koja djeluju na području Grada, a nisu utvrđena kao središnja vatrogasna društva su: DVD Bedenec, DVD Gačice, DVD Margečan, DVD Radovan i DVD Salinovec.

Dobrovoljna vatrogasna društva koja djeluju na području Grada, a nisu utvrđena kao središnja, moraju biti u funkciji učinkovitog interveniranja na svojim područjima djelovanja do dolaska središnjeg društva. Ostala društva moraju biti u funkciji ispomoći središnjem vatrogasnom društvu kod većih i zahtjevnijih intervencija, a njihovi samostalni nastupi očekivani su kod manjih požara otvorenog prostora, u akcijama

osiguranja požarišta, dopreme vode za potrebe gašenja, tehničkih intervencija ispumpavanja vode, radova na vodi i slično prema odluci gradskog zapovjednika.

Tablica 3. Tehnička opremljenost i područje djelovanje ostalih vatrogasnih društava

| DVD RADOVAN | | Dom i spremište se nalazi na adresi Varaždinska 17, 42 242 Radovan. DVD Radovan posjeduje grijanu garažu u kojoj se nalazi vatrogasno navalno vozilo i jednu montažnu za kombi vozilo. | | | | | |
|-------------------------------|------------|--|-------------|-----------------|-------------------------|---------|----------|
| broj operativnih vatrogasaca | | 26 | | | | | |
| područje djelovanja, naselja* | | Radovan, Pece, Lovrečan, Škriljevac | | | | | |
| površina požarnog područja | | 11,32 km ² | | | | | |
| vatrogasna vozila | | | | | | | |
| TIP | PROIZVOĐAČ | GODIŠTE | BROJ MJESTA | PUMPA | SREDSTVO ZA GAŠENJE (l) | | NAPOMENA |
| | | | | | VODA | PJENILO | |
| NV | Mercedes | 1980. | 5 + 1 | CVPN 10 – 1 200 | 1 800 | 150 | |
| KV | Renault | 2003. | 8 + 1 | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| DVD BEDENEC | | Dom i spremište se nalazi na adresi Bedenec 106a, 42 240 Ivanec. DVD Bedenec posjeduje grijane garaže u kojima se nalaze vatrogasna vozila. | | | | | |
| broj operativnih vatrogasaca | | 11 | | | | | |
| područje djelovanja, naselja* | | Bedenec | | | | | |
| površina požarnog područja | | 6,95 km ² | | | | | |
| vatrogasna vozila | | | | | | | |
| TIP | PROIZVOĐAČ | GODIŠTE | BROJ MJESTA | PUMPA | SREDSTVO ZA GAŠENJE (l) | | NAPOMENA |
| | | | | | VODA | PJENILO | |
| AC | Mercedes | 2009. | 1 + 2 | 18/10 | 7 200 | - | |
| KV | VW | 1990. | 8 + 1 | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| DVD GAČICE | | Dom i spremište se nalazi na adresi Gačice 132, 42 242 Radovan. DVD Gačice posjeduje grijane garaže u kojima se nalaze vatrogasna vozila. | | | | | |
| broj operativnih vatrogasaca | | 17 | | | | | |
| područje djelovanja, naselja* | | Cerje Tužno, Gačice, Lukavec | | | | | |
| površina požarnog područja | | 10,18 km ² | | | | | |
| vatrogasna vozila | | | | | | | |

| TIP | PROIZVOĐAČ | GODIŠTE | BROJ MJESTA | PUMPA | SREDSTVO ZA GAŠENJE (l) | | NAPOMENA |
|-------------------------------|------------|---------|--|-----------------------|--|---------|----------|
| | | | | | VODA | PJENILO | |
| NV | Magirus | 1974. | 5+1 | 16/8 | 2 700 | - | |
| DVD MARGEČAN | | | Dom i spremište se nalazi na adresi Trg Svetе Margarete 12, 42 242 Radovan. DVD Margečan posjeduje grijanu garažu u kojoj se nalazi vatrogasno navalno vozilo. Kombi vozilo nije garažirano. | | | | |
| broj operativnih vatrogasaca | | | | | 16 | | |
| područje djelovanja, naselja* | | | | | Margečan, Osečka, Seljanec | | |
| površina požarnog područja | | | | | 14,34 km ² | | |
| vatrogasna vozila | | | | | | | |
| TIP | PROIZVOĐAČ | GODIŠTE | BROJ MJESTA | PUMPA | SREDSTVO ZA GAŠENJE (l) | | NAPOMENA |
| | | | | | VODA | PJENILO | |
| KV | Renault | 2003. | 8 + 1 | - | - | - | |
| KV | TAM 75 | 1979. | 8 + 1 | - | - | - | |
| NV | Iveco | 2000. | 2 + 2 + 4 | Haka 1600 l/min | 3000 | 120 | |
| | | | | | | | |
| DVD SALINOVEC | | | Dom i spremište se nalazi na adresi Salinovec 18, 42 240 Ivanec. DVD Salinovec posjeduje garaže koje su u postupku uvođenja plinskog grijanja. | | | | |
| broj operativnih vatrogasaca | | | | | 10 | | |
| područje djelovanja, naselja* | | | | | Ivanečka Željeznična, Ivanečki Vrhovec, Salinovec, Stažnjevec, Željeznična | | |
| površina požarnog područja | | | | | 17,48 km ² | | |
| vatrogasna vozila | | | | | | | |
| TIP | PROIZVOĐAČ | GODIŠTE | BROJ MJESTA | PUMPA | SREDSTVO ZA GAŠENJE (l) | | NAPOMENA |
| | | | | | VODA | PJENILO | |
| NV | Steyr | 1982. | 6 + 1 | 8/8 | 2 800 | - | |
| KV | Mercedes | 2003. | 7 + 1 | - | - | - | |

***Napomena:** Sustavom za uzbunjivanje „UVI“ prema odluci gradskog zapovjednika, a ovisno o opremi i tehnici kojom pojedino društvo raspolaže, može se neovisno od definiranog područja djelovanja odrediti drugi način uzbunjivanja prema vrsti izvanrednog događaja.

Dobrovoljna vatrogasna društva koja djeluju na području Grada, a nisu utvrđena kao središnja, moraju imati minimalno 10 operativnih vatrogasaca koji moraju biti opremljeni sukladno *Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije* (NN 31/11).

Minimalna potrebna opremljenost središnjeg vatrogasnog društva treba udovoljavati odredbama *Pravilnika o minimumu opreme i sredstva za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava* (NN 91/02).

Ostala oprema i tehnika koja prelazi zahtjeve minimalnog opremanja prema popisu kvalitetna je dopuna koju treba zadržati. Vatrogasna oprema mora biti atestirana za uporabu, a njena ispravnost mora se periodički provjeravati.

4. Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara

Dojava o požaru ili nekom drugom tipu vatrogasne intervencije na području Grada zaprima operativno dežurni vatrogasac u vatrogasno operativnom centru JVP Varaždin pozivom na:

193 – direktna veza sa vatrogasnim operativnim centrom JVP Varaždin

Osim navedenog dojava se može uputiti na Županijski centar 112 Varaždin, Državne uprave za zaštitu i spašavanje koji nakon zabilježbe dojavu prosljeđuju u vatrogasni operativni centar:

Minimalne podaci koji se traže od dojavitelja su:

- vrsta događaja (požar, tehnička intervencija, nesreća...)
- naziv mjesta (naselja) gdje je nastao izvanredni događaj
- naziv ulice i po mogućnosti kućni broj građevine koja gori
- vrsta građevine (stambena zgrada, škola, dječji vrtić i sl.)
- što gori (stan, kroviste, gospodarski objekt, sjenik i sl.)
- podaci o osobi koja je dojavila događaj
- podaci o unesrećenim osobama (brojčano)

Nakon zaprimljene dojave, operativno dežurni vatrogasac u JVP Varaždin uzbunjuje središnju vatrogasnu postrojbu DVD Ivanec te dobrovoljno vatrogasno društvo na čijem području djelovanja je nastao požar.


Društva se uzbunjuju putem vatrogasnih sirena te Sustava za uzbunjivanje Hrvatske vatrogasne zajednice – „UVI“ koji se sastoji od glasovne poruke i SMS-a s opisom intervencije. Glasovna poruka daje mogućnost odgovora, stoga zapovjednik i voditelji vatrogasne intervencije dobivaju povratnu informaciju o broju vatrogasaca i vozača koji su potvrdili dolazak.

Operativno dežurni telefonski kontaktira zapovjednika središnje postrojbe/zajednice. Ovisno o vrsti dojavljene intervencije, a po procjeni zapovjednika/voditelja intervencije na terenu, vrši se angažiranje dodatnih snaga prema shemi u nastavku (slika 2).

Odluku i zapovijed o uključivanju vatrogasnih postrojbi izvan područja Grada u akciju gašenja požara donosi županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti, na temelju uvida u situaciju i na prijedlog voditelja vatrogasne intervencije. Daljnje zapovijedanje vatrogasnom intervencijom provodi se sukladno *Zakonu o vatrogastvu (125/19)* navedeno u poglavlju 6. ovog plana.

Tablica 2. Stupnjevi uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi

| Stupanj uzbunjivanja | Angažirane snage |
|--|---|
| 1. stupanj središnje vatrogasno društvo | - DVD Ivanec |
| 2. stupanj ostale vatrogasne postrojbe u sastavu VZG Ivanec | - snage iz 1. stupnja + zapovjednik VZG Ivanec - DVD Bedenec, DVD Gačice, DVD Margečan, DVD Radovan i DVD Salinovec |
| 3. stupanj ostale vatrogasne postrojbe | - snage iz 2. stupnja + županijski vatrogasni zapovjednik - uključivanje dijela vatrogasnih postrojbi s područja županije - županijski stožer zaštite i spašavanja - postrojbe civilne zaštite s područja županije |
| 4. stupanj | - snage iz 3. stupnja + uključivanje ukupnih vatrogasnih snaga s područja županije - vatrogasno zapovjedništvo RH - stožer zaštite i spašavanja RH - Krizni stožer Vlade RH - državne intervencijske postrojbe i zračne snage - OS RH (Hrvatska vojska) - priprema dodatnih snaga za ispomoć iz drugih županija |

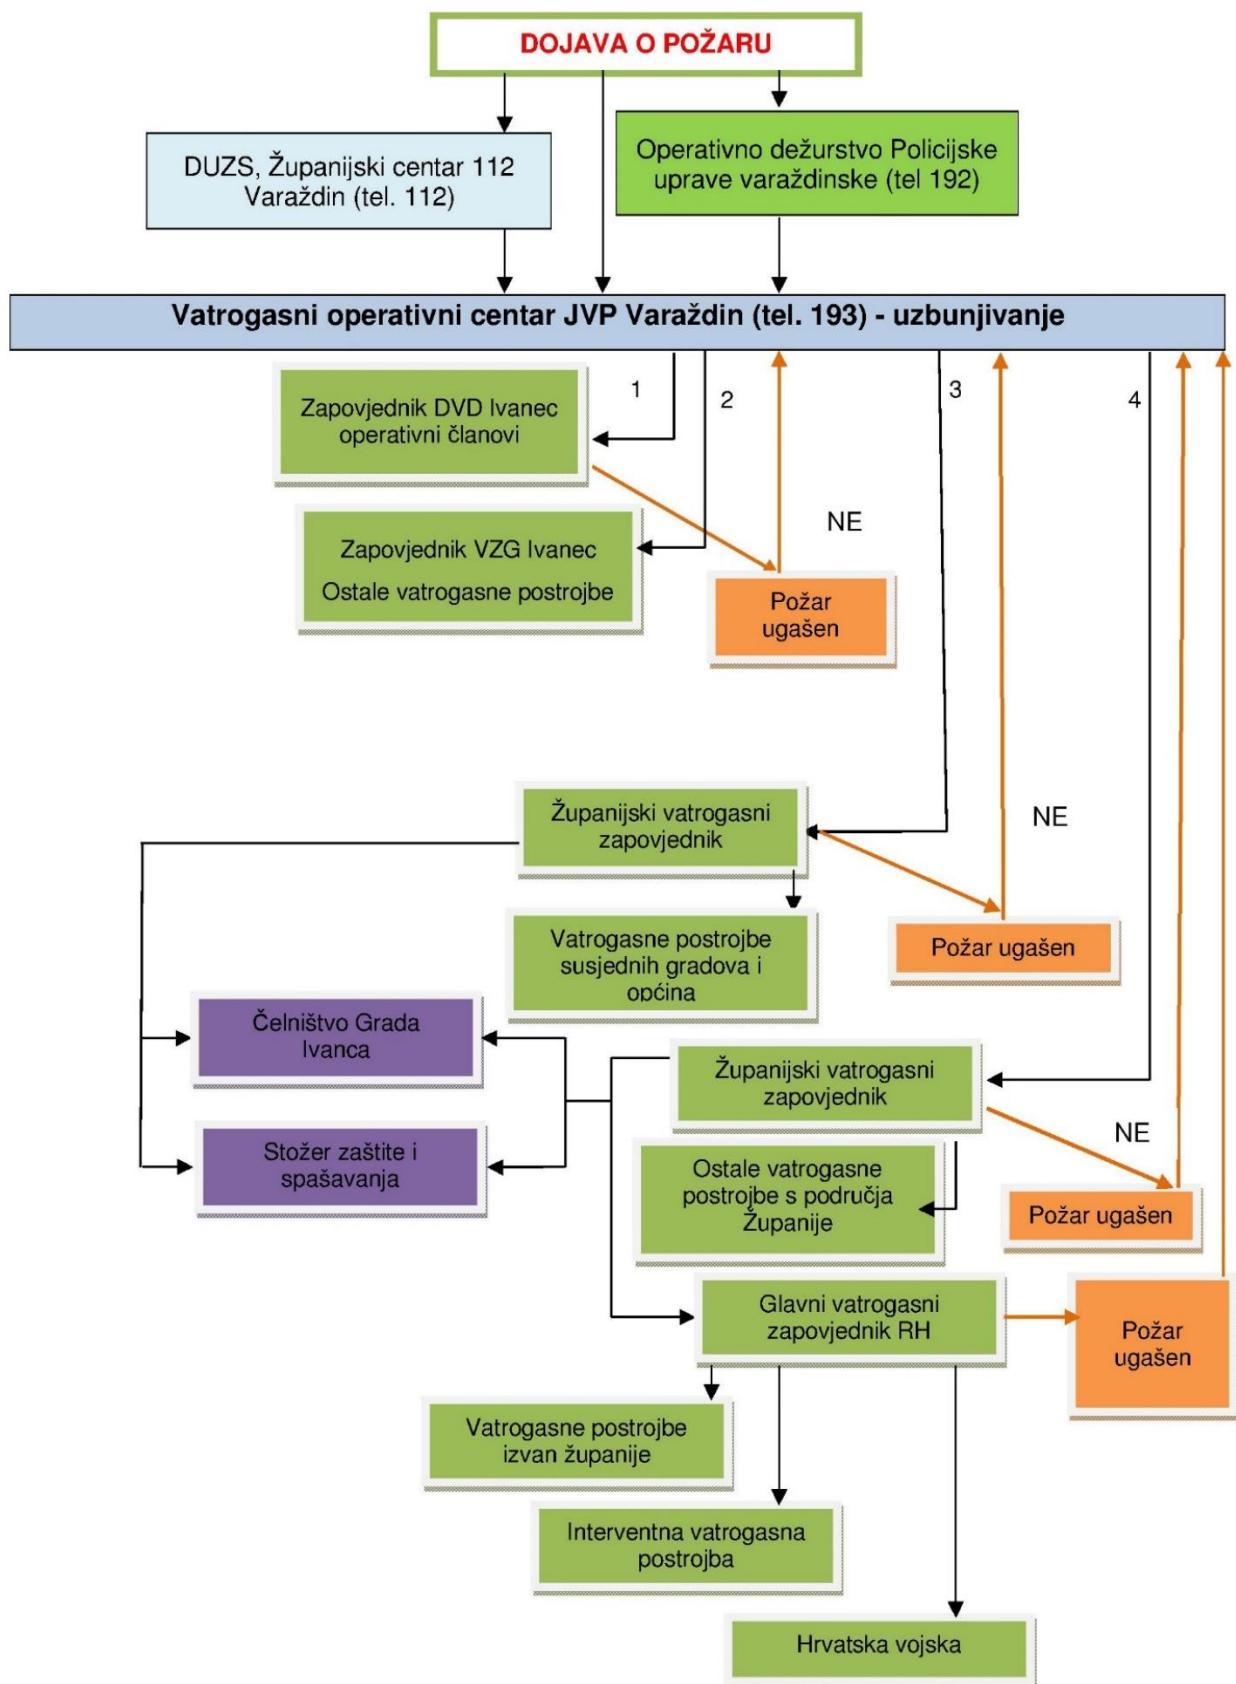

Slika 2. Shema uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi

5. Odgovorne osobe u vatrogastvu koje se ovisno o potrebi uključuju u vatrogasne intervencije na području grada

Tablica 3. Kontakt podaci odgovornih osoba u vatrogastvu

| VATROGASNA ZAJEDNICA/POSTROJBA | DUŽNOST | IME I PREZIME | TELEFON |
|---|-------------|------------------|--------------|
| Vatrogasna zajednica grada Ivanec | Zapovjednik | Ivan Putarek | 092/3428-982 |
| | Zamjenik | Miljenko Habunek | 098/9728-759 |
| | Zamjenik | Matija Brežni | 091/5468-896 |
| DVD Ivanec (središnja vatrogasna postrojba grada Ivana) | Zapovjednik | Mario Rogina | 091/4693-222 |
| | Zamjenik | Ivan Putarek | 092/3428-982 |
| Vatrogasna zajednica Varaždinske županije | Zapovjednik | Ivica Labaš | 091/5017-181 |
| | Zamjenik | Ivan Putarek | 092/3428-982 |

Tablica 4. Kontakt vatrogasnih društva na području grada koja nisu utvrđena kao središnja

| VATROGASNA POSTROJBA | DUŽNOST | IME I PREZIME | TELEFON |
|--|-------------|------------------|--------------|
| DVD Bedenec tel. 042 701 777 | Zapovjednik | Darko Vresk | 091/6701-386 |
| | Zamjenik | Predrag Hunjet | 091/1930-010 |
| DVD Gaćice tel. 042 747 980 | Zapovjednik | Anđelko Brezovec | 099/6627-748 |
| | Zamjenik | Željko Benkus | 091/5576-194 |
| | Zamjenik | Matija Vincek | 095/9082-613 |
| DVD Margečan tel. 042 747 900 | Zapovjednik | Mario Lacković | 098/518-807 |
| | Zamjenik | Josip Vidaček | 099/8291-835 |
| DVD Radovan tel. 042 747 460 | Zapovjednik | Miljenko Habunek | 098/9728-759 |
| | Zamjenik | Davorin Habunek | 098/681-061 |
| DVD Salinovec tel. 042 771 857 | Zapovjednik | Matija Brežni | 091/5468-896 |
| | Zamjenik | Matija Anđel | 095/9156-604 |

6. Sustav subordinacije i zapovijedanja u vatrogasnim intervencijama

1. Vatrogasnom intervencijom koja se obavlja zbog nastalog požara, eksplozije, nesreće ili druge opasne situacije zapovijeda zapovjednik središnje vatrogasne postrojbe na svakoj intervenciji koja se obavlja na području VZG Ivanec do dolaska nadređenog zapovjednika.
2. Ako je na mjesto događaja prva izašla ili došla vatrogasna postrojba koja Planom zaštite od požara nije utvrđena kao središnja vatrogasna postrojba, zapovjednik te postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom do dolaska središnje vatrogasne postrojbe.
3. Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje zapovjednika VZG Ivanec koji preuzima zapovijedanje nad intervencijom.
4. Kada događaj prelazi mogućnosti gašenja raspoloživim vatrogasnim snagama VZG Ivanec, zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima županijski vatrogasni zapovjednik Varaždinske županije.
5. Kada događaj prelazi granice Grada Ivana zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti.
6. U slučaju nastanka događaja koji nije poprimio obilježja prirodne nepogode, a koji zahtijeva angažiranje većeg broja osoba i opreme, gradonačelnik Grada Ivana ili osoba koju on za to ovlasti, na zahtjev županijskoga vatrogasnog zapovjednika ili njegovog zamjenika, može:
 - naređiti sudjelovanje svih sposobnih osoba s područja Grada Ivana starijih od 18 godina u obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem
 - naređiti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga sredstva za potrebe intervencije i za spašavanje ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem.

7. U slučaju nastanka događaja koji zahtijeva sudjelovanje snaga s područja druge županije, a nije poprimio obilježja prirodne nepogode, tada vatrogasnu intervenciju vodi glavni vatrogasni zapovjednik.
8. U slučaju nastanka događaja koji poprimi obilježje prirodne nepogode, županijski vatrogasni zapovjednik o tome će obavijestiti župana koji može aktivira stožer civilne zaštite. U ovom slučaju upravljanje intervencijom spašavanja ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem preuzima stožer u radu kojega sudjeluje županijski vatrogasni zapovjednik.
9. Zapovjednik vatrogasne intervencije koordinira rad s pravnim i fizičkim osobama koje je ovisno o događaju potrebno uključiti u akciju gašenja i spašavanja (dežurne službe distributera energenata, glavni dispečeri, komunalna poduzeća, policija, hitna medicinska pomoć, čelnici gradske uprave i drugi).

6.1. Javne ovlasti vatrogasne postrojbe utvrđene Planom zaštite od požara

Vatrogasna postrojba utvrđena Planom zaštite od požara, u obavljanju vatrogasne intervencije ima ovlasti propisane člankom 92. *Zakona o vatrogastvu* (NN 125/19):

- zapovjediti ulazak u dom bez privole stanara, ako se otklanja izravna ozbiljna opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovine većeg opsega;
- zabraniti promet vozila i pristup nepozvanim osobama u blizini mjesta intervencije do dolaska policije;
- poduzimati potrebne mjere radi sprječavanja nastajanja štetnih posljedica;
- zapovjediti izmještanje osoba i ukloniti stvari iz susjednih građevina koje su ugrožene nastalim događajem;
- zapovjediti prekidanje dovoda električne energije i plina;
- zapovjediti djelomično ili potpuno ograničavanje dovoda vode potrošačima u zoni pojave požara ili čitavom naselju, radi osiguranja potrebne količine vode za gašenje požara;
- koristiti vodu iz svih izvora, bez obzira kome pripadaju, bez plaćanja naknade;

- zapovjediti djelomično ili potpuno rušenje građevina preko kojih bi se požar mogao proširiti, ako se širenje požara ne može spriječiti na drugi način;
- zapovjediti privremeno korištenje tuđeg prometnog sredstva radi prijevoza osoba stradalih u događaju u najbližu zdravstvenu ustanovu ili radi prijevoza osoba na mjesto događaja;
- zapovjediti izmještanje vozila koja ometaju izvršenje vatrogasne intervencije;
- zapovjediti da sve sposobne osobe koje se zateknu u blizini intervencije pomažu vatrogasnoj postrojbi, u skladu s njihovim znanjima i sposobnostima, s vozilima, oruđem i drugim prikladnim sredstvima koja posjeduju.

Zapovjednik vatrogasne intervencije može iznimno odobriti ili zapovjediti punoljetnoj osobi da obavlja pojedine pomoćne i manje složene poslove tijekom vatrogasne intervencije, ako je to prijeko potrebno radi uspješnosti intervencije.

Poduzimanje navedenih mјera naređuje isključivo zapovjednik vatrogasne intervencije.

7. Način pozivanja i uključivanja distributera energenata, vodoopskrbe i ostalih službi u akciju gašenje požara

Dežurne službe, odnosno glavni dispečeri električne energije, vode, telekomunikacijskog prometa pozivaju se u slučaju potrebe:

- prekida dobave električne energije i plina do građevina ili vanjskog prostora na kojima se obavlja vatrogasna intervencija, radi zaštite gasitelja;
- prekida dobave vode pojedinim potrošačima, radi rasterećenja vodoopskrbnog sustava i osiguranja potrebnih količina vode u hidrantskim instalacijama na području vatrogasne intervencije;
- rasterećenja telekomunikacijskog sustava, u slučaju nemogućnosti uspostavljanja veza s pojedinim pravnim i fizičkim osobama.

Pozivanje dežurnih službi koje se prema potrebi uključuju u vatrogasnu intervenciju obavlja se na brojeve telefona u tablici 7. Ovisno o potrebama i razvoju

događaja, VOC u vatrogasnu intervenciju uključuje i druge službe: Centar 112, Policiju 192, Hitnu medicinsku pomoć 194, lokalne medije i dr.

Tablica 7. Dežurne službe koje se prema potrebi uključuju u vatrogasnu intervenciju

| Naziv/Lokacija | Odgovorna osoba | Telefon |
|--|--------------------------|-----------------------------|
| Distribucija električne energije: HEP ODS – DP „Elektra“ Varaždin, Kratka 3, Varaždin | Dispečerski centar | 042/213-242 098/982-1842 |
| Distribucija plina: Ivkom plin d.o.o., Vladimira Nazora 96b, Ivanec Termoplín d.d., V. Špinčića 78, Varaždin | Centralna Dežurna služba | 042/770-550 042/231-444 |
| Distribucija vode: Ivkom vode d.o.o. Vladimira Nazora 96b, Ivanec Varkom d.d., Trg bana Jelačića 15, Varaždin * | Centralna Dežurna služba | 042/770-550 042/406-406 |
| Komunalno poduzeće: Ivkom d.d. Vladimira Nazora 96b, Ivanec | Centralna Dežurna služba | 042/770-550 |
| Koncesionar za čišćenje županijskih cesta: PZC Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV 25, Varaždin | Dežurna služba | 042/611-162 |
| Koncesionar za čišćenje lokalnih cesta: Ivkom d.d. Vladimira Nazora 96b, Ivanec | Centralna Dežurna služba | 042/770-550 |

***Napomena:** prilikom korištenja hidrantske mreže distributera Varkom d.d. potrebno je javljanje na navedeni telefonski broj kako korištenje vodi ne bi smatrali puknućem cijevi i zaustavili distribuciju vode. Prema potrebi moguće je zatražiti povećanje pritiska u hidrantskoj mreži.

8. Uključivanje fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju komunalne poslove u akciju gašenja požara

U slučaju potrebe raščišćavanja terena, izrade prosjeka, ili kod elementarnih nepogoda koje prate požari, pozivaju se odgovorne osobe u pojedinim tvrtkama radi osiguranja potrebne građevinske mehanizacije. Pozivanje fizičkih i pravnih osoba obavlja zapovjednik vatrogasne intervencije.

Tablica 5. Pravne osobe koje se pozivaju u slučaju potrebe za radnom mehanizacijom

| Tvrka/osoba | Odgovorna osoba | Telefon |
|--|-------------------|------------------------------|
| Iskopi „MS“ Vuglovec 27, Vuglovec | Miroslav Šoštarek | 098/690-242 099/379-7577 |
| Graditeljstvo Andrija Grabar Varaždinska 7/A, Ivanec | Andrija Grabar | 098/372-880 |
| Buhin gradnja d.o.o. Margečan 18, Margečan | Tomica Buhin | 098/913-1719 099/708-0637 |
| Geoput d.o.o. Vuglovec b.b., Vuglovec | Martina Putar | 042/781-737 |
| Ivgrad d.o.o. Đure Arnolda 7, Ivanec | Ivica Mitrović | 042/783-617 042/784-270 |

Tvrte posjeduju tešku građevinsku mehanizaciju (kamioni, damperi, utovarivači, buldozeri, rovokopači, grederi, valjci, dizalice, hidraulični alati za razbijanje)

Tablica 6. Odgovorne osobe u slučaju požara u šumama u vlasništvu Hrvatskih šuma – UŠP Koprivnica, Šumarija Ivanec

| Ime i prezime | Radno mjesto | Mobitel |
|----------------------------|---|-------------|
| Damir Kukec, dipl.ing.šum. | Upravitelj šumarije, rukovodilac vatrogasnih aktivnosti | 098/451-077 |
| Željko Sanković | Opažanje i dojava požara u GJ Sjeverna Ivančica | 098/451-458 |

9. Uključivanje službi za pružanje hitne medicinske pomoći u akciju gašenje požara

Služba hitne medicinske pomoći uključuje se u vatrogasne intervencije kada na intervenciji nastanu ozljede ili se zbog prirode vatrogasne intervencije predviđa opasnost od ozljeđivanja ili drugih štetnih posljedica po zdravlje ljudi. Službu HMP poziva zapovjednik vatrogasne intervencije ili operativno dežurni vatrogasac JVP Varaždin prilikom primljene dojave o vrste i razmjerima intervencije.

Tablica 7. Kontakt brojevi hitne medicinske pomoći

| Medicinska služba/lokacija | Telefon |
|---|------------|
| Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije, Ispostava Ivanec, <i>Varaždinska 4a, Ivanec</i> | 112 194 |
| Dom zdravlja Varaždinske županije, Ispostava Ivanec <i>Varaždinska 4a, Ivanec</i> | 112 194 |

10. Uključivanje službi ili poduzeća te odgovorne osobe za opskrbu hranom i vodom u akciju gašenje požara

U slučaju požara većeg opsega te ako bi akcija trajala duže vrijeme, potrebno je osigurati opskrbu hranom i vodom za vatrogasce na vatrogasnoj intervenciji. Preporuča se sklopiti Ugovore između nadležne Vatrogasne zajednice / Grada i pojedinih subjekata koji mogu osigurati hranu i vodu (*prilikom akcije gašenja i spašavanja koja bi trajala duže od 8 sati*) u kojima će se definirati stvari koje u ovome Planu nisu definirane.

Tablica 8. Pravne i fizičke osobe zadužene za osiguranje hrane i pića za potrebe vatrogasne intervencije

| Tvrtka | Lokacija | Odgovorna osoba | Telefon |
|---|-----------------------------------|---------------------|--|
| Osnovna škola „Ivana Kukuljević Sakcinskog“ | Akad. Ladislava Šabana 17, Ivanec | Damir Jagić | 042/781-330 098/955-6122 |
| Osnovna škola „Metel Ožegović“ | Varaždinska 14, Radovan | Željka Hanžek-Paska | 042/207-434 042/747-525 099/816-8311 |

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|---------------|---|
| Srednja škola Ivanec | Eugena Kumičića 7, Ivanec | Lidija Kozina | 042/782-344 091/440-4900 098/9288-200 |
| CHIBO, trgovina i usluge | Mirka Maleza 18, Ivanec | Ivan Ćibarić | 091/311-8255 |

Gradonačelnik Grada ili osoba koju on ovlasti, a na zahtjev županijskog zapovjednika ili njegovog zamjenika može naređiti opskrbu vatrogasnih postrojba hranom i vodom.

Hranu i vodu na mjesto događaja dopremaju osobe koje zaduži odgovorna osoba u pravnoj osobi (navедено u tablici).

11. Način zamjene vatrogasnih postrojbi s novim postrojbama na gašenju požara

Kod vatrogasnih intervencija većeg opsega ili požara dužeg trajanja (preko 4 sata), potrebno je izvršiti zamjenu vatrogasnih snaga sa svježima. Odluku o zamjeni donosi zapovjednik intervencije. U suradnji s operativno dežurnim vatrogascem iz JVP Varaždin može staviti u pripravnost vatrogasce iz vlastite ili drugih postrojbi iz sastava VZG Ivanec i VZZ Varaždinske.

Zamjena sastava koji sudjeluje u gašenju obavlja se svježim snagama iz :

1. vlastite postrojbe,
2. drugih postrojbi koje djeluju na području VZG Ivanec,
3. ostalih vatrogasnih postrojbi s područja Županije.

Prijevoz i zamjena vatrogasnih snaga provodi se vlastitim prijevoznim sredstvima. Vatrogasne snage koje se upućuju na odmor ne smiju napustiti mjesto intervencije prije nego dođu zamjenske snage i preuzmu daljnje upravljanje intervencijom.

12. Način uključivanja Hrvatske vojske na gašenju požara

Uključenje Hrvatske vojske u vatrogasne intervencije potražuje glavni vatrogasni zapovjednik RH, temeljem izvršene prosudbe stanja na terenu.

U slučaju sudjelovanja u intervencijama izvan vojnih objekata, vatrogasne postrojbe Hrvatske vojske podređene su zapovjedniku koji vodi vatrogasnu intervenciju.

13. Slučajevi kada se i koji gradski čelnici upoznaju s nastalim požarom

Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izravno su odgovorni i ovlašteni da u velikim nesrećama i katastrofama rukovode sustavom civilne zaštite, a za potrebe koordinacije aktivnosti sustava ustrojava se Stožer civilne zaštite, kao stručno - operativno tijelo na svim razinama.

U slučajevima kada je došlo do požara na značajnijim građevinama ili površinama (škola, dječji vrtić, i sl.), a zahtjeva uključenje velikog broja osoba i opreme na području Grada, operativni zapovjednik intervencije dužan je o događaju izvijestiti gradonačelnika ili njegove zamjenike. Obavješćivanje se obavlja telefonski ili putem teklića.

Tablica 9. Kontakt podaci o gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika Grada Ivana

| Funkcija | Ime i prezime | Telefon |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| Gradonačelnik | Milorad Batinić | 098/419-431 |
| Zamjenica gradonačelnika | Lidija Kozina | 091/440-4900 098/928-8200 |
| Zamjenik gradonačelnika | Branko Putarek | 099/440-4881 |

Na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika, gradonačelnik (zamjenik gradonačelnika) Grada u takvim okolnostima ima pravo:

- narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba s područja Grada starijih od 18 godina u obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom,
- narediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga sredstva za potrebe intervencije i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.

14. Slučajevi kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne postrojbe izvan područja grada Ivana

Vatrogasne postrojbe izvan grada Ivana uključivale bi se u akciju gašenja požara u slučaju:

- kada bi požar prelazio granice Grada Ivana;
- ako bi zbog velikog opsega požara istovremeno bilo potrebno angažirati vatrogasne snage i tehniku u broju koji prelazi mogućnosti vatrogasnih postrojbi Grada;
- ako bi zbog dugog trajanja požara bile iscrpljene vlastite rezerve u izmjenama ljudstva kod gašenja;
- ako bi za gašenje požara bilo potrebno uključiti tehniku koju vatrogasne postrojbe iz sastava VZG Ivanec ne posjeduju.

O potrebi uključenja vatrogasnih snaga izvan Grada odlučuje županijski vatrogasni zapovjednik, temeljem prosudbe na terenu.

15. Način i slučajevi uporabe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju osoba

- a) U slučaju požara ili nesreća s opasnim i zapaljivim naftnim derivatima na benzinskoj postaji ili prevrnuća cisterne koja prevozi naftne derivate i vozila slične namjene, potrebna je oprema za određivanje eksplozivnih koncentracija plinova i zapaljivih para tekućina. Također potrebni su uređaji i oprema za pretakanje opasnih kemikalija, adsorpciju i neutralizaciju istih. Opremu za takve intervencije posjeduje JVP Varaždin.
- b) U slučaju velikih požara na otvorenom prostoru bila bi potrebna vatrogasna vozila koja zbog svojih voznih karakteristika mogu dopremiti vodu i ljudstvo do mjesta požara, a na koja ne mogu doći klasična vatrogasna vozila kakva posjeduju lokalna društva. Kod takvih situacija u suradnji s operativno dežurnim vatrogascem JVP Varaždin bi se trebala zatražiti pomoć u vozilu (*od najbliže vatrogasne postrojbe koja ga posjeduje*) s navedenih voznih karakteristika. Također kod takvih požara vjerojatno će se tražiti i pomoć za teškim građevinskim strojevima radi izrade požarnih presjeka, putova i sl. Navedeni strojevi će biti potrebni i u slučaju većih elementarnih nepogoda.

16. Nazivi građevina na kojima se može očekivati požar većih razmjera

Od gospodarskih subjekata s povećanom ugroženošću od požara ističu se Ivančica d.d., Drvodjelac d.o.o. i Jedinstvo kartonaža d.o.o. gdje su uskladištene veće količine lako gorivog materijala.

Tablica 10. Pravne osobe povećane ugroženosti od požara

| Rbr. | Naziv | Lokacija | Djelatnost: |
|------|---|--|----------------------------------|
| 1. | Benzinska postaja Ina d.d. | Ivanec, Varaždinska 92 | prodaja naftnih derivata |
| 2. | Benzinska postaja Petrol | Ivanec, I. G. Kovačića bb | prodaja naftnih derivata |
| 3. | Benzinska postaja Adria OIL | Ivanec, I. G. Kovačića bb | prodaja naftnih derivata |
| 4. | Benzinska postaja KTC | Ivanečko Naselje, Ivanečko Naselje 1f | prodaja naftnih derivata |
| 5. | Drvodjelac d.o.o. | Ivanec, Petra Preradovića 14 | drvoprerađivačka industrija |
| 6. | HEP d.d. DP Elektra Ivanec | Ivanec, V. Nazora 98 | distribucija električne energije |
| 7. | HEW Ivanec d.o.o. | Ivanec, 04. brigade hrvatske vojske 30 | proizvodnja elektromotora |
| 8. | ITAS - Prvomajska d.d. | Ivanec, I.G. Kovačića 14 | proizvodnja alatnih strojeva |
| 9. | Ivančica d.d. | Ivanec, Petra Preradovića 12 | proizvodnja obuće |
| 10. | Konzum d.d. – robni centar | Ivanečko Naselje, Ivanečko naselje 1e | trgovačka djelatnost |
| 11. | KTC d.o.o. | Ivanečko naselje, Ivanečko Naselje 1c | trgovačka djelatnost |
| 12. | Lidl d.o.o. | Ivanec, I.G. Kovačića 18 | trgovačka djelatnost |
| 13. | Jedinstvo kartonaža d.o.o. | Ivanec, Rudarska 6 | proizvodnja kartonske ambalaže |
| 14. | Pilana Josip Rafaj | Cerje Tužno, Cerje Tužno 19 | drvoprerađivačka industrija |
| 15. | „Pilana Kušen“ obrt za preradu drva vl. Goran Kušen | Ivanec, Rudolfa Rajtera 183 | drvoprerađivačka industrija |

| | | | |
|-----|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 16. | Pilana Royal Wood d.o.o. | Punikve, Punikve 138 | drvoprerađivačka industrija |
| 17. | Pilana Sever | Ivanečka Željeznica, Ivanečka Željeznica 5 | drvoprerađivačka industrija |
| 18. | „PINO“ usluge u šumarstvu i pilana | Željeznica, Željeznica 14 | drvoprerađivačka industrija |
| 19. | SMIV d.o.o. | Ivanec, Rudarska bb | proizvodnja odjeće |

17. Nazivi građevina i drugih nekretnina u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, zapaljive, otrovne i druge opasne tvari

Temeljem podataka dostavljenih od strane poduzetnika u gradski ured, na predmetnom području nalazi se 16 lokacija (pravnih osoba) na kojima se skladište zapaljive, eksplozivne, plinovite ili druge opasne tvari. Od spomenutog broja 13 lokacija je smješteno u naselju Ivanec dok je po jedna pravna osoba smještena u naselju Ivanečkom Naselju, Punikvama i Prigorcu.

Tablica 11. Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina

| Gospodarski subjekt | Adresa i lokacija | Mjesto, način skladištenja | Vrsta opasne tvari | Max količine opasne tvari |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| benzinske postaje | | | | |
| INA d.d. benzinska postaja | Varaždinska 92, Ivanec | podzemni spremnici | Eurodiesel BS | 50 000 l |
| | | | Eurosuper BS 95 | 50 000 l |
| | | | Eurosuper BS 95 Class | 20 000 l |
| | | | Eurodiesel BS 95 Class | 30 000 l |
| | | | Eurodiesel BS | 30 000 l |
| | | skladište | UNP u bocama | 158 boca x 10 kg 7 boca x 7,5 kg |
| KTC benzinska pumpa Ivanec | Ivanečko naselje 1F, Ivanečko Naselje | podzemni spremnici | Eurosuper 95 | 60 000 l |
| | | | Eurosuper 100 | 30 000 l |
| | | | Eurodiesel B7 | 30 000 l |
| | | | Eurodiesel B7 | 30 000 l |
| | | | Eurodiesel plavi | 30 000 l |
| | Gospodarska 1, Ivanec | podzemni spremnici | D2 | 50 000 l |
| | | | BMB 95 | 50 000 l |

Plan zaštite od požara Grada Ivanca

| | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| PETROL benzinska postaja | | | ulje za loženje | 50 000 l |
| | | | boce | UNP (boce) 60 boca x 10,5 kg |
| | | | nadzemni spremnik | Autoplín 5 000 l |
| Adria Oil d.o.o. benzinska postaja | Varaždinska 39, Ivanec | podzemni spremnik | Eurodiesel | 25 000 l |
| | | | Eurodiesel | 25 000 l |
| | | | Plavi dizel | 25 000 l |
| | | | Eurosuper 95 | 25 000 l |
| | | | Eurosuper 95 | 25 000 l |
| | | | Lož ulje | 21 000 l |
| | | nadzemni spremnik | Autoplín | 5 000 l |
| | | | | |
| gospodarski subjekti | | | | |
| Drvodjelac d.o.o. | Petra Preradovića 14, Ivanec | nadzemni spremnik (skladište goriva) | diesel gorivo | 5 000 l |
| | | skladište laka | lakovi i otapala | 7 000 l |
| | | skladište opasnog otpada | otpadni lak | 5 000 l |
| HEP-ODS d.o.o. Elektra Varaždin, terenska jedinica Ivanec | Rudarska ulica 2A, Ivanec | nadzemni spremnik | trafo ulje | 1 285 kg |
| | Vladimira Nazora bb, Ivanec | | trafo ulje | 26 430 kg |
| | | | ulje za elektroopremu | 3 000 kg |
| HELCOM TRADE d.o.o. | Rudolfa Rajtera 4, Ivanec | skladište zapaljivih tekućina | zapaljive tekućine 2. skupina | 350 l |
| | | | zapaljive tekućine 3. skupina | 1 500 l |
| HEW IVANEC d.o.o. | 104. brigade hrvatske vojske 30, Ivanec | skladište zapaljivog materijala u sklopu skladišta repronamerijala | smola za impregniranje | 500 l |
| | | | razrjeđivač | 2 000 l |
| | | nadzemni spremnik za lak - pogon impregnacije namota elektromotora | mješavina smole i razrjeđivača | 1 400 l |

Plan zaštite od požara Grada Ivance

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--|--|-----------|
| ITAS- PRVOMAJSKA d.d. | Kovačićeva 14, Ivanec | skladište ulja proizvodni pogon skladište zapaljivih tekućina | ulja – Rezanol, Hidrol, Polar, Hipendol | 800 l |
| | | | Ivasol | 150 l |
| | | | ulje za kaljenje | 1 000 l |
| | | | otpadna emulzija | 10 000 l |
| | | | nitro razrjeđivač | 120 l |
| | | | temeljna boja Weis | 600 kg |
| Ivančica d.d. | Petra Preradovića 12, Ivanec | skladište zapaljivih tekućina | ljepila na bazi organskih otapala | 1 100 kg |
| | | | sredstva za čišćenje i odmašćivanje obuće | 350 kg |
| | | | mazivo ulje | 200 l |
| Ivkom d.d. | Vladimira Nazora 96b, Ivanec | podzemni spremnik | dizel gorivo | 25 800 kg |
| Ivkom vode d.o.o. | Vladimira Nazora 96b, Ivanec | zatvoreno skladište | svježe motorno ulje | 960 kg |
| | | mehanička radionica | otpadna motorna ulja | 400 l |
| Odašiljači i veze | Repetitor Ivančica, Prigorec | podzemni spremnik | nafta | 30 000 l |
| Pilana Royal Wood d.o.o. | Punikve 138, Punikve | skladište zapaljivih tekućina | dizel | 200 l |
| | | | lož ulje | 200 l |
| | | | maziva | 200 l |
| Tirel d.o.o. | Varaždinska 62, Ivanec | skladište | motorno ulje | 250 l |
| WE-KR d.o.o. | Vladimira Nazora 96b, Ivanec | skladište opasnih tvari | teknopast primer bijeli | 200 l |
| | | | razrjeđivač | 200 l |

18. Popis objekata razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara

Na području Grada nema objekata razvrstanih u I. kategoriju ugroženosti od požara. Građevina razvrstane u II. kategoriju ugroženosti od požara sa rješenjem MUP-a sukladno odredbama *Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94, 32/97)* je tvornica obuće Ivančica d.d.

Pravne osobe obvezna je organizirati vatrogasno dežurstvo sukladno *Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94, 32/97)*, *Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Planu zaštite od požara*.

Tablica 12. Pravne osobe svrstane u II. kategoriju zaštite od požara

| IVANČICA d.d. | |
|--|--|
| Lokacija/Broj telefona | Petra Preradovića 12, Ivanec - 042 402 222 |
| Subjekt/Vlasnik | Ivančica d.d. |
| Kategorija ugroženosti od požara i eksplozija | II. b |
| Datum izrade procjene | Ožujak 2013. godine, revizija Procjene u postupku |
| Razlog razvrstavanja | Podnesen zahtjev po službenoj dužnosti. Razvrstavanje temeljem članka 6. Stavka 3. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93) i članka 8. stavka 1. Pravilnika (NN 62/94) |
| Služba zaštite od požara | Da |
| Voditelj službe (ime, prezime i broj telefona) | Nikola Šoštar, 042/402-249 |
| Vatrogasno dežurstvo | Zaposleni vatrogasci po smjeni |
| Ustroj dežurstva | 1 profesionalni vatrogasac po smjeni + 3 dobrovoljna vatrogasca |
| Voditelj dežurstva (tel.) | 042/402-201 |
| Način intervencije | - dojava po shemi uzbunjivanja - djelatnici u smjeni i dežurni vatrogasci zaduženi za evakuaciju - početno gašenje dežurnih vatrogasaca - gase postrojbe DVD-a - gasi postrojba JVP-a Varaždin |
| Tehnički sustavi | video nadzor (djelomično), automatski sustav za dojavu požara, 24 satno dežurstvo zaštitorske službe, početna sredstva za gašenje, unutarnja i vanjska hidrantska mreža |

19. Obveze pohrane i ažuriranja plana zaštite od požara

Nakon prihvatanja Plana zaštite od požara, Grad je dužan po jedan primjerak dostaviti Vatrogasnoj zajednici grada Ivana i Dobrovoljnom vatrogasnem društvu Ivanec kao središnjem društvu s područjem odgovornosti. Jedan primjerak zadržava u vlastitoj arhivi.

U slučaju promjene odgovornih osoba koje su navedene u ovom Planu te promjene stanja podataka koji su korišteni u izradi Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Ivanec, potrebno je odmah bez odlaganja angažirati pravnu osobu koja će izvršiti usklađivanje Procjene i Plana.

U slučaju promjene brojeva telefona značajnih za uzbunjivanje vatrogasaca i organiziranje vatrogasne intervencije, izmjene u Planu zaštite od požara za područje Grada Ivana obavljati će Grad Ivanec.

U cilju što učinkovitije praktične provedbe ovog Plana vatrogasne postrojbe na području grada Ivana obvezne su ažurno, neposredno kroz obuku i usavršavanje, redovito provjeravati praktičnost i provedivost pojedinih elemenata Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje grada Ivana te po potrebi predlagati usklađivanje sa stvarnim stanjem na terenu, kao i moguća poboljšanja.

Čelništvo Jedinice lokalne samouprave Grada Ivana, u cilju praćenja izvršenja Plana zaštite od požara, najmanje jednom tijekom godine preispituje njegov sadržaj, ocjenjuje usklađenost ovog Plana s novonastalim uvjetima (urbanističkim, graditeljskim, promjenom namjene građevine i slično) i prati dinamiku realizacije finansijskih sredstava planiranih za zaštitu od požara sukladno čl. 13. *Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10)*.

20. Obveze opremanja vatrogasnih postrojbi

Grad Ivanec dužan je u potpunosti opremiti vatrogasnim vozilima i ostalom tehničkom opremom i sredstvima, zaštitnom opremom vatrogasaca i odorama predviđene ovim Planom za vatrogasno djelovanje na području grada Ivanca sukladno *Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (NN 43/95)*, odnosno *Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 91/02)*.

B. GRAFIČKI DIO PLANA

- Prilog 1.1. Grafički prikaz smještaja vatrogasnih postrojbi na području grada Ivanca
- Prilog 1.2. Grafički prikaz područja odgovornosti za grad Ivanec
- Prilog 1.3. Grafički prikaz područja djelovanja vatrogasnih postrojbi za grad Ivanec
- Prilog 2. Grafički prikaz industrijskih/gospodarskih zona i lokacija skladištenja opasnih tvari
- Prilog 3. Grafički prikaz objekata druge (II) kategorije ugroženosti od požara
- Prilog 4. Grafički prikaz prometnica na području grada Ivanca
- Prilog 5. Grafički prikaz željezničkog prometa na području grada Ivanca
- Prilog 6.1. Grafički prikaz vodoopskrbne i hidrantske mreže u gradu Ivancu
- Prilog 6.2. Grafički prikaz vodoopskrbne i hidrantske mreže distributera Ivkom vode d.o.o.
- Prilog 6.3. Grafički prikaz vodoopskrbne i hidrantske mreže u centralnom dijelu Grada
- Prilog 6.4. Grafički prikaz vodoopskrbne i hidrantske mreže u istočnom dijelu grada
- Prilog 6.5. Grafički prikaz vodoopskrbne i hidrantske mreže u sjevernom dijelu grada
- Prilog 6.6. Grafički prikaz vodoopskrbne i hidrantske mreže u industrijskim/gospodarskim zonama
- Prilog 7. Grafički prikaz elektroopskrbe u gradu Ivancu.
- Prilog 8. Grafički prikaz plinoopskrbe na području grada Ivanca
- Prilog 9. Grafički prikaz opasnosti od šumskih požara za privatne šume na području grada Ivanca
- Prilog 10. Grafički prikaz opasnosti od šumskih požara za državne šume na području grada Ivanca